

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Краска водно-дисперсионная интерьерная Obsidian т.м. «HYGGE Paint» база А

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия проведения испытаний:

Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, не более %	80
Атмосферное давление, мм рт. ст.	630-800
Частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Напряжение сети, В	220 ± 10

Используемое испытательное и измерительное оборудование

№	Наименование, заводской и/или инвентарный и/или учетный номер
1.	Барометр-анероид метрологический, БАММ-1, инвентарный №Л922
2.	Весы электронные, РА 413, Л1760
3.	Микрометр, МКЦ-25, Л2371
4.	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий, ТСО-1/80 СПУ, инвентарный № Л421
5.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л2517
6.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3003
7.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3006
8.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3208
9.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3007
10.	Прибор комбинированный, Testo, инвентарный № Л3047
11.	Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2», Хроматограф газовый, инвентарный № 3364
12.	Хроматограф жидкостной АСМЕ 9000 с детекторами: флуориметрическим W474, рефрактометрическим RI-71 и ультрафиолетовым UV730D, инвентарный №Л274
13.	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000.2", Инвентарный № Л1617
14.	Весы лабораторные, ВЛ-224, Инвентарный № Л2315
15.	Весы лабораторные, ВМ 510 ДМ, Инвентарный № Л692
16.	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ, инвентарный №Л1940
17.	Аспиратор ПУ-4Э, инвентарный №Л2794
18.	Аспиратор Хроматэк ПВ-2, инвентарный №Л351
19.	Вольтамперфазометр, Парма ВАМ-А(М), инвентарный № Л-111

Документ (ы), устанавливающий (е) правила и методы исследований (испытаний) и измерений

Инструкция № 880-71 «Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами»
МУ 2196-80 «Методические указания к постановке исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно допустимых концентраций избирательно действующих раздражающих веществ в воздухе рабочей зоны»;
МУ 1.1.578-96 «Методические указания 1.1. Общие вопросы. Гигиена, токсикология, санитария.
Требования к постановке экспериментальных исследований по обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы»;
МУК 4.1.1045-01 «ВЭЖХ определение формальдегида и предельных альдегидов (С(2)-С(10)) в воздухе»
МУК 4.1.618-96 «Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в атмосферном воздухе»
МУК 4.1.3167-14 «Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, -метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе,

воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды (высохшее покрытие)	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	Балл	МУ 2196-80	0-4	2
Сенсибилизирующее действие	Балл	МУ 1.1.578-96	0	0
Химические показатели. Миграция вредных веществ. Модельная среда – воздушная среда.				
Формальдегид	мг/м³	МУК 4.1.1045-01	Не более 0,01	Менее 0,001
Метилметакрилат	мг/м³	МУК 4.1.618-96	Не более 0,01	Менее 0,01
Ксилол	мг/м³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,005

Протокол проверил(и):

Руководитель отдела хроматографических испытаний

Д.В. Персиков

Зам.руководителя отдела химико-физических испытаний

О.И. Кирдановская

Руководитель отдела токсикологических и клинических испытаний

С.С. Засов

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

Т.С. Щептева

Конец протокола испытаний.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002192.03.23 от 16.03.2023

Продукция

Краска водно-дисперсионная интерьерная Obsidian т.м. "HYGGE Paint" базы А и С. Область применения: Для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, по оштукатуренным, бетонным, кирпичным, зашпатлеванным поверхностям, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-014-85287842-2023.

Изготовитель

ООО "Лоймина". Юридический адрес/ Адрес производства: 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация.

Заявитель

ООО "Лоймина", 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1085248000617

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"

Свидетельство выдано на основании

Протоколы испытаний № 54Л/3-15.02/23 от 15.02.2023 г. ООО "Трансконсалтинг" Испытательный центр "CERTIFICATION GROUP" Испытательная лаборатория "LIGHT GROUP" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63); № 02/52-27/ПР-23 от 16.02.2023 г. ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440)

Срок действия

не ограничен

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства - члена
Евразийского экономического союза)



(подпись)

Абдыкадыров С.А.

(Ф.И.О.)

№ 0044724



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002192.03.23 ОТ 16.03.2023

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

обоям под покраску, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам и прочим сложным поверхностям, в зданиях и сооружениях группы А, Б и В, в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы, лечебно-профилактических учреждений

Директор
(должность руководителя
уполномоченного органа государства -члена
Евразийского экономического союза)




(подпись)

Абдыкадыров С.А.

(Ф.И.О)

Страница 1 из 1

№ 0002553



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

001835

№ РОСС RU.32311.OC02.ПБ01.1253

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя)

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождение органа по
сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств
соответствия продукции)

ООО "ФОРТПОСТ". Юридический адрес: 141250, Московская область, городской округ Пушкинский, дачный поселок Ашукино, микрорайон Росхмель, дом 62, строение 1, помещение № 18, этаж 2. ИНН: 7719466940. ОГРН: 1177746218242. Номер телефона/факс: 8-800-600-41-19. Электронная почта: info@surgaz.ru

ООО "Лоймина". Адрес места осуществления деятельности: 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. ИНН: 5240004417. ОГРН: 108524800061. Номер телефона/факс: 8-800-30-11-005. Электронная почта: info@loymina.ru

Орган по сертификации "СТАНДАРТ-ТЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Адрес: 115516, город Москва, Севанская ул. д. 23, эт./помещ. 1/IV ком./офис 5/1. Тел. 8(903) 445-19-52, адрес электронной почты: standard-test@yandex.ru ОГРН 1237700099471. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02 от 20.02.2023 г.

Матовая водно-дисперсионная фасадная краска Sapphire; Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска Obsidian. Базы А и С. Торговая марка HYGGE Paint.
Серийный выпуск.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, (с изм. от 14.07.2022)
Показатели: Группа горючести – Г1 по ГОСТ 3024-94 «Методы испытаний на горючесть», Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», Группа дымообразующей способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.18), Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности КМ 1

Код ОКПД2
20.30.11
Код ТН ВЭД
3208909109

Протокол испытаний № 32311.ИЛ02.ПБ1674 от 21.08.2023 года. Испытательная лаборатория «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ТЕСТ», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02 от 20.02.2023 года.

Заявка № ПБ01.Н1253 от 08.08.2023 г., Акт отбора образцов № ПБ01.Н1253 от 10.08.2023 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC02.СМК01.2188 от 22.08.2023 года, выдан ОС ООО «СТАНДАРТ-ТЕСТ» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC02»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.08.2023 г. по 21.08.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Балашов Р.В

Тишкова А.С.

Испытательный центр «Строительные материалы»
Общества с ограниченной ответственностью
НИЦ «Строительных технологий и материалов»
(ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»)

Адрес осуществления деятельности: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Кирова, д. 5
Телефон +7 (495)390-00-13; адрес электронной почты: ic@nicstm.ru
Свидетельство об уполномочивании Испытательной лаборатории №: RU.СМИК.ИЦ.001,
Срок действия: с 13 октября 2020 до 12 октября 2025 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ



Андреанов А.В.

«12» марта 2025 г.

Протокол испытаний

№ 1855.И-1 от 12.03.2025 года

1. Заказчик: **ООО «ФОРТПОСТ»**
 - 1.1. Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18
 - 1.2. Фактический адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112, лит. О
 - 1.3. ИНН: 7719466940 1.4. ОГРН: 1177746218242
2. Основание для проведения испытаний: ДС №8 от 05.08.2024 г.
к договору № И.78-06/2023 от 06.06.2023 г.
3. Полное наименование продукции: Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian
т.м. NYGGE Paint
4. Нормативно-техническая документация на продукцию: ТУ 20.30.11-001-83431950-2021
5. Производитель продукции: **ООО «ЛОЙМИНА»**
 - 5.1. Юридический адрес производителя: 603000, Нижегородская область, р-н Сокольский, д Коровино, зд. 7
 - 5.2. Фактический адрес производителя (адрес производственной площадки): 603000, Нижегородская область, р-н Сокольский, д Коровино, зд. 7

6. Наименование образца (образцов) испытаний (Сведения об испытываемых образцах):
Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian т.м. NYGGE Paint. Средняя проба 2,7 л.
Номер партии: Н-045. Дата производства: 03.05.2024 г.

7. Акт отбора образцов (проб): Образцы для проведения испытания
отобраны и предоставлены Заказчиком

8. Акт приемки-передачи образцов (проб): № 1855.И-1 от 09.08.2024

9. Методы испытаний: ГОСТ 9.403-2022, ГОСТ 9.407-2015

10. Испытательное оборудование и средства измерений:

- Гигрометр «Фармацевт» модель ТМФЦ-100, Зв.№ 179781, диапазон измерения температур: от 0 до +50°C, диапазон измерения относительной влажности: от 20 до 80%, пределы абсолютной погрешности измерения температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; предел абсолютной погрешности измеряемой влажности (при значениях температуры от 5 до 40 °C) $\pm 3\%$, (Свидетельство о поверке № С-М/09-10-2024/377870727 период действия 09.10.2024-08.10.2026);
- Термогигрометр медико-фармацевтический цифровой ТМФЦ «Фармацевт» ТМФЦ-101, сер. № 101-000245, диапазон температур: от 0 до +35°C, диапазон измерения относительной влажности: от 20 до 80%, пределы абсолютной погрешности температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; предел абсолютной погрешности измеряемой влажности (при значениях температуры от 5 до 40 °C: $\pm 3\%$, (Свидетельство о поверке № С-ДЮП/25-01-2023/218011001 от 25.01.2023-24.01.2025);
- Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75, зав. № 21202736, предел измерения до 300 мм, цена деления 1 мм, (Свидетельство о поверке № С-ТТ/10-08-2023/269022955 период действия от 10.08.2023 до 09.08.2024, Свидетельство о поверке № С-АКЗ/30-07-2024/358436715 период действия от 30.07.2024 до 29.07.2025);
- Штангенциркуль типа ШЦЦ-1-150-0,01 двусторонний с глубиномером с электронным цифровым устройством, зав. № ВП05332, диапазон измерений наружных размеров: от 0 до 150 мм; предел допускаемой погрешности (с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм) : $\pm 0,03$ мм, (Свидетельство о поверке № С-ТТ/01-12-2023/298569161, период действия 01.12.2023-30.11.2024, Свидетельство о поверке № С-АКЗ/18-10-2024/380564371, период действия 18.10.2024-17.10.2025);
- Лупа измерительная ЛИ-3-10х, Зав. № 212867, увеличение: 10х, диапазон измерений: от 0 до 15 мм, цена деления измерительной шкалы: 0,1 мм (Свидетельство о поверке № С-АКЗ/30-07-2024/358436716 период действия 30.07.2024 до 29.07.2025);
- Эксикатор исполнения 2 (без крана) инв. № В00-000246.

11. Дата проведения испытаний: 09.08.2024 – 12.03.2025

12. Условия окружающей среды при проведении испытаний: t = 21,8-22,8 °C, φ = 53-55%

13. Результаты испытаний: Представлены в Таблице 1

14. Подготовка образцов:

Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian т.м. NYGGE Paint была нанесена в 2 слоя с расходом 12 м²/л. Межслойная сушка составила 3 часа. Нанесение производилось валиком. Выдержка образцов перед испытанием составила 28 суток.

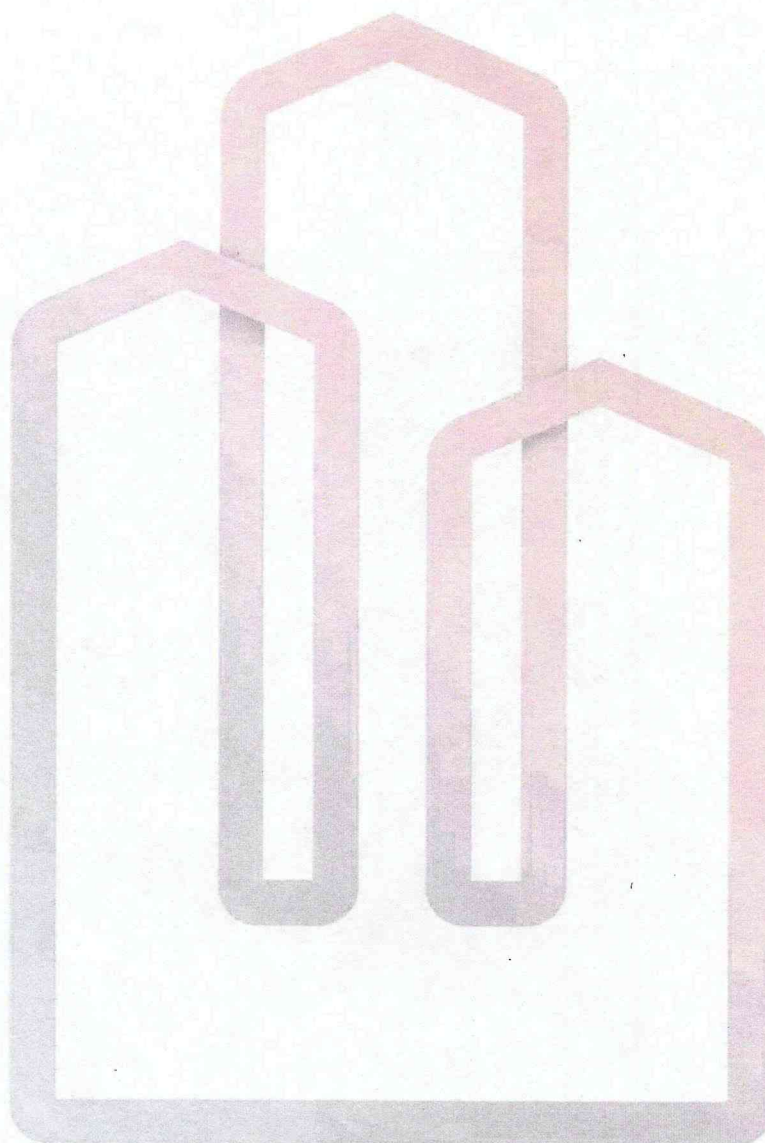


Таблица 1 – Результаты испытаний материала: Матовая водно-дисперсионная краска Obsidian т.м. HYGGE Paint.

№ п.п.	Определяемый показатель	Метод испытания	Ед. изм.	Фактическое значение определяемого показателя	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$	ГОСТ 9.403 Метод А	-	Декоративные свойства АД1 (Ц0, Б1) Ц0 (цвет) – Изменения отсутствуют Б1 (блеск) – Очень слабые, т.е. едва различимые изменения Защитные свойства А30	Длительность проведения испытания (выдержки) - 180 суток Оценка внешнего вида образцов после испытания проводилась по ГОСТ 9.407

Ведущий инженер _____ Тулик Д.А. «12» марта 2025 г.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ.


— Конец протокола —

Испытательный центр «Строительные материалы»
Общества с ограниченной ответственностью
НИЦ «Строительных технологий и материалов»
(ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ»)

Адрес осуществления деятельности: 141281, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Кирова, д. 5
Телефон +7 (495)390-00-13; адрес электронной почты: ic@nicstm.ru
Свидетельство об уполномочивании Испытательной лаборатории №: RU.СМИК.ИЦ.001,
Срок действия: с 13 октября 2020 до 12 октября 2025 гг.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ

 Андрянов А.В.
«21» февраля 2025 г.

М.П.

Протокол испытаний

№ 2060.И-1 от 21.02.2025 года

1. Заказчик: **ООО «ФОРТПОСТ»**
 - 1.1. Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Апукино, м-н Росхмель, дом 62, строение 1, помещение 18, этаж 2.
 - 1.2. Фактический адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 112, лит. О
 - 1.3. ИНН: 7719466940 1.4. ОГРН: 1177746218242
2. Основание для проведения испытаний: ДС №9 от «13» января 2024 г.
к договору № И.78-06/2023 от 06.06.2023 г.
3. Полное наименование продукции: Матовая водно-дисперсионная интерьерная
краска HYGGE Paint Obsidian
4. Нормативно-техническая документация на продукцию: ТУ 20.30.11-011-85287842-2021
5. Производитель продукции: **ООО «ЛОЙМИНА»**
 - 5.1. Юридический адрес производителя: 606673, Нижегородская область, Сокольский район, д. Коровино, д. 7
 - 5.2. Фактический адрес производителя (адрес производственной площадки): 606673, Нижегородская область, Сокольский район, д. Коровино, д. 7

6. Наименование образца (образцов) испытаний (Сведения об испытываемых образцах):
Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска HYGGE Paint Obsidian. Одна средняя проба 0,9 л. Номер партии: 071. Дата производства: 15.11.2024 г.

7. Акт отбора образцов (проб): Образцы для проведения испытания отобраны и предоставлены Заказчиком

8. Акт приемки-передачи образцов (проб): № 2060.И-1 от 17.01.2025

9. Методы испытаний: ГОСТ 9.407-2015, ГОСТ 33291-2015

10. Испытательное оборудование и средства измерений:

- Гигрометр «Фармацевт» модель ТМФЦ-100, Зв.№ 179781, диапазон измерения температур: от 0 до +50°C, диапазон измерения относительной влажности: от 20 до 80%, пределы абсолютной погрешности измерения температуры: $\pm 0,5^\circ\text{C}$; предел абсолютной погрешности измеряемой влажности (при значениях температуры от 5 до 40 °C) $\pm 3\%$, (Свидетельство о поверке № С-М/09-10-2024/377870727 период действия 09.10.2024-08.10.2026);
- Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427-75, зав. № И0401, предел измерения до 300 мм, цена деления 1 мм, (Свидетельство о поверке № С-ТТ/21-03-2024/325398108, период действия 21.03.2024-20.03.2025);
- Штангенциркуль типа ШЦЦ-1-150-0,01 двусторонний с глубиномером с электронным цифровым устройством, зав. № ВП05332, диапазон измерений наружных размеров: от 0 до 150 мм; предел допускаемой погрешности (с шагом дискретности цифрового отсчетного устройства 0,01 мм) : $\pm 0,03$ мм, (Свидетельство о поверке № С-АКЗ/18-10-2024/380564371, период действия 18.10.2024-17.10.2025);
- Шкаф сушильный, модель LOIP LF-60/350-VG1, зав. № 3283, диапазон температур: от +50°C до +350°C, нестабильность поддержания температуры: $\pm 1^\circ\text{C}$, (Аттестат № 24-02-314, от 21.02.2024-21.02.2025, протокол периодической аттестации № 24-02-314, период действия 21.02.2024-21.02.2025).

11. Дата проведения испытаний: 17.01.2025 – 17.02.2025

12. Условия окружающей среды при проведении испытаний: $t = 21,2-22,0^\circ\text{C}$, $\phi = 45-50\%$

13. Результаты испытаний: Представлены в Таблице 1

14. Подготовка образцов:

Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска HYGGE Paint Obsidian была нанесена в 2 слоя с расходом 8 м²/л. Межслойная сушка составила 3 часа. Нанесение производилось валиком. Выдержка образцов перед испытанием составила 28 суток.

Таблица 1 – Результаты испытаний материала: Матовая водно-дисперсионная интерьерная краска HYGGE Paint Obsidian.

№ п.п.	Определяемый показатель	Метод испытания	Ед. изм.	Фактическое значение определяемого показателя	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Тепловое воздействие	ГОСТ 33291	-	Декоративные свойства АД2 (Ц0, Б2) Ц0 (цвет) – Изменения отсутствуют Б2 (блеск) – Слабые, т.е. хорошо различимые изменения Защитные свойства А30	Температура теплового воздействия - 120 °С Время выдержки образцов при температуре 120 °С - 24 часа Оценка внешнего вида образцов после испытания проводилась по ГОСТ 9.407

Ведущий инженер _____ Тулик Д.А. «21» февраля 2025 г.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям, и не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ.

— Конец протокола —

